

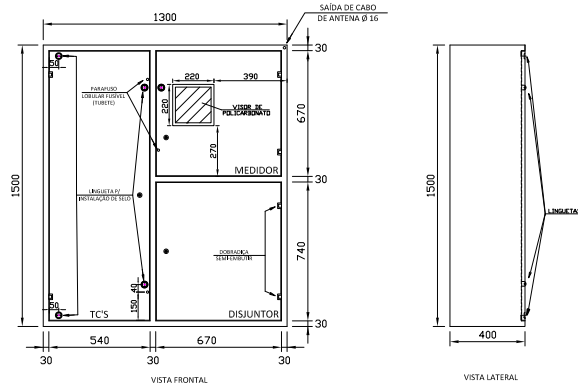
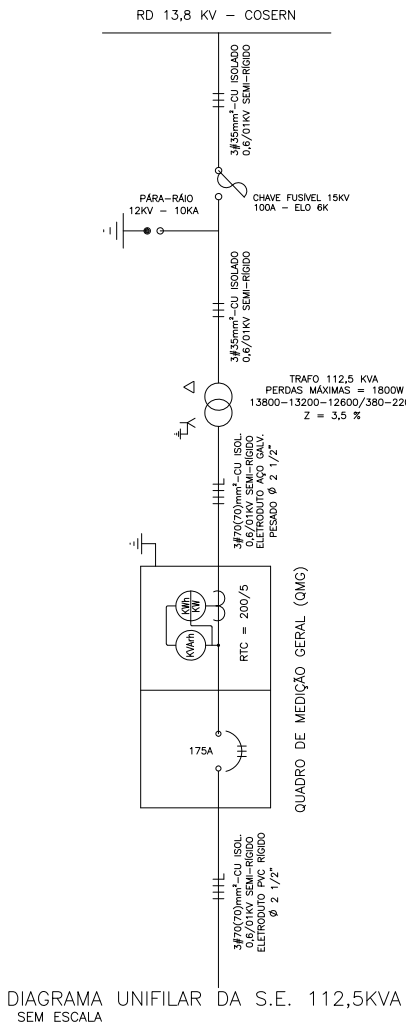


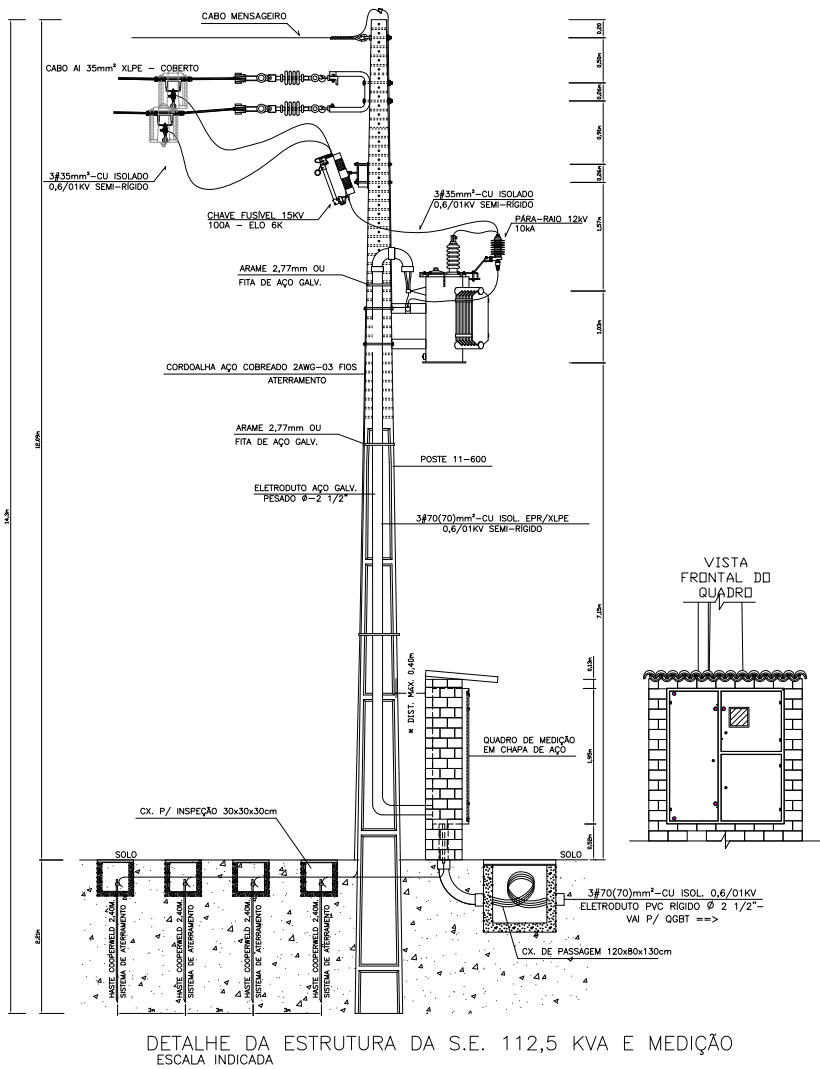

- Notas:
- Dimensões em milímetros.
 - Caixa em chapa de ferro nº 18 USG.
 - A caixa deverá receber, internamente e externamente, pintura anticorrosiva tipo zincoprimer.
 - Após a pintura anticorrosiva, a caixa deverá receber pintura com esmalte sintético cinza.
 - A caixa de medição deverá ser instalada a uma altura de 400 mm da sua parte inferior em relação ao piso.

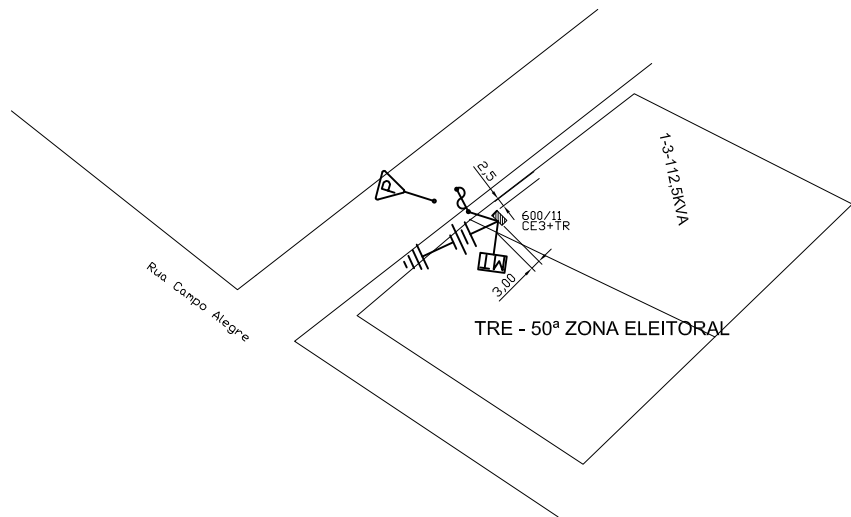

		PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
TÍTULO DA OBRA: INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA COM MEDIÇÃO INDIRETA AO TEMPO PARA ATENDER AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 50ª REGIÃO.		PRANCHA: 2/2	
LOCAL: RUA CAMPO FORMOSO 333333 CARTORIO ELEITORAL - CAJUIPRANGA / PARRAMIRIM/RN.			
ESCALA: INDICADA	DATA: NOV/2019	DIGITALIZAÇÃO:	REVISÃO: